



Data 18.10.2005	Data rewizji 07.04.2011	Nr zadania IN00A4017	Nr rysunku IN 17	Rewizja 01
Sporządził Ruukki	Rewizja .			
Skala 1:5	Obiekt		Nr pliku IN00A4017	

Zakład podłużny blachy trapezowej nośnej - dach izolowany *


Profil T45

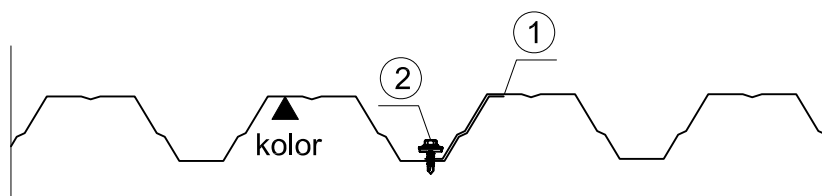


Profil T55

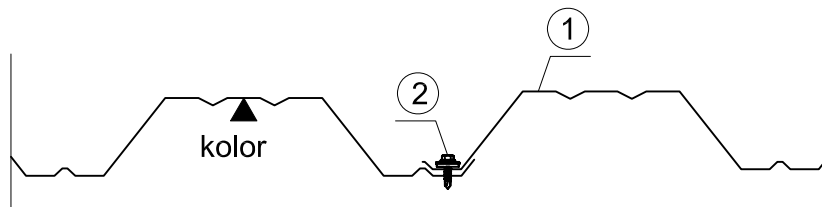


Profil T60

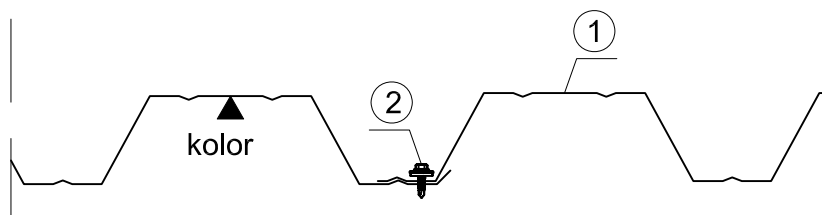

Profil T70 - 5-fal

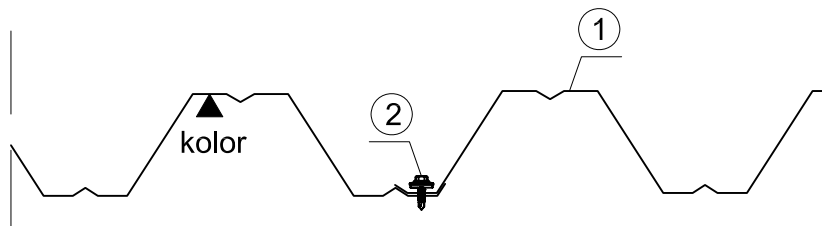

Profil T70 - 4-fal

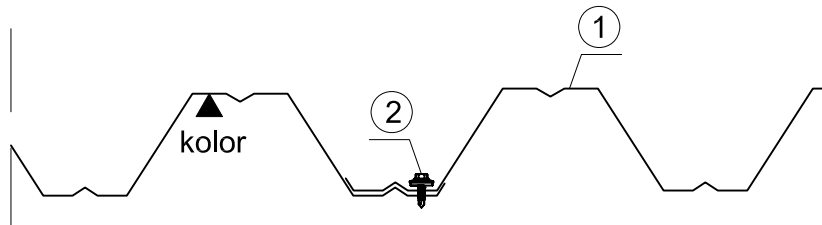

Uwagi:

* - ilość fal zakładu podłużnego i liczba łączników wg projektu konstrukcji

1. Blacha trapezowa nośna Ruukki
2. Łącznik na zakładzie co max 500 mm